


МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 31
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ СПЕЦИАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА



КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ И
СМЕТНОМУ
НОРМИРОВАНИЮ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ

КАТАЛОГ-ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ

ОБОРУДОВАНИЕ ПОЖАРНОЕ

КПО-09.01.10-03

Москва-2003 г.

| | | | | | | | | | | | 8 | |
|-------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|------------------------|----------------|----------|---|-----------------|------|
| № п/п | Наименование оборудования изделия | Тип, марка. Код ОКП | ГОСТ или ТУ | Завод-изготовитель | Шасси | Мощность двигателя, кВт (л.с.) | Кол-во боевого расчета | Вместимость, л | | Подача насоса, л/с, при давл. м.вод. столба | Масса полная, т | |
| | | | | | | | | цистерны | пенобака | | | |
| 33. | Автоцистерна пожарная | АЦ-5-40 (4310) мод. ПМ-524 | ТУ 4854-154-21352393-95 | ОАО «Пожтехника», г.Торжок | КамАЗ-4310, 43114 | 154,4 (210) | 7 | 5000 | 350 | 40/100 | 15,6 | |
| | | АЦ-5-40 (5337) мод. ПМ-596 | | | МАЗ-5337 | 132 (180) | 6 | | | | 16,0 | |
| | | АЦ-5-40/4 (4310) мод. ПМ-525А | | | КамАЗ-4310 | 154,4 (210) | 7 | | | | 40/100 4/100 | 15,6 |
| | | АЦ-5-40 (43114) мод. ПМ-593 | | | КамАЗ-43114 | 176 (240) | 7 | | | | 40/100 | 15,6 |
| 34. | то же <i>(рис. 5)</i> | АЦ-5,0-40 (Урал-5557)-11ВР | | ФГУП ВЗППСО, р.п. Варгаши | Урал-5557 | 132 (210) | 6 | 5000 | 300 | 40/100 | 15,6 | |
| | | | | | Тип пожарного насоса – НПЦ-40/100 Дальность струи при подачи воды/ пены лафетным стволом, м – 50 / 40. Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм – 8350х2500х3200. | | | | | | | |
| 35. | « | АЦ-5-40 (5557) мод. ПМ-551 | ТУ 4854-200-21352393-01 | ОАО «Пожтехника», г.Торжок | УРАЛ-5557 | 176 (240) | 7 | 5000 | 350 | 40/100 | 17,8 | |
| | | | | | Лафетный ствол. | | | | | | | |
| 36. | « | АЦ-5-40 (4331) мод. ПМ-552 | ТУ 4854-202-21352393-98 | то же | Зил-4331 | 136 (185) | 7 | 5000 | 350 | 40/100 | 14,0 | |
| | | АЦ-5-40 (5557) мод. ПМ-587 | | | УРАЛ-5557 | 176 (240) | | | | | 17,8 | |
| | | | | | У мод. ПМ-587 возможен подогрев основной емкости. Среднее расположение насоса. | | | | | | | |
| 37. | « <i>(рис. 6)</i> | АЦ-5,0-40(КамАЗ-43114)-20ВР | | ФГУП ВЗППСО, р.п. Варгаши | КамАЗ-43114 | 190 (260) | 7 | 5000 | 300 | 40/100 | 15,5 | |
| | | | | | Тип пожарного насоса – НПЦ-40/100 Дальность струи при подачи воды/ пены лафетным стволом, м – 50 / 40. Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм – 7930х2500х3340. | | | | | | | |
| 38. | « <i>(рис. 7)</i> | АЦ-6,0-40(Урал-5557)-12ВР | | то же | Урал-5557 | 132 (210) | 3 | 6000 | 300 | 40/100 | 15,627 | |
| | | | | | Тип пожарного насоса – НПЦ-40/100 Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм – 8350х2500х3200. | | | | | | | |

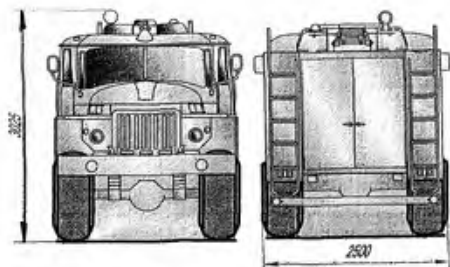
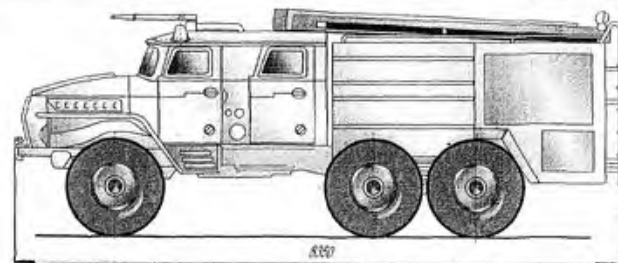


Рис.4 АЦ-4,0-40(Упан-5557)-9В

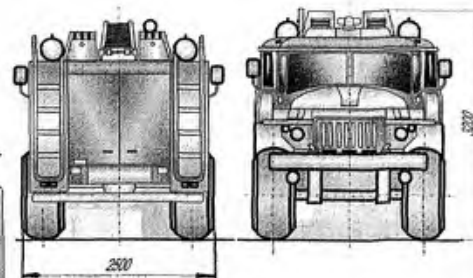
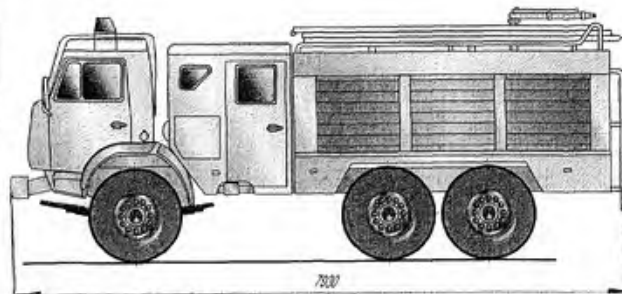


Рис.5 АЦ-5,0-40(Упан-5557)-11В

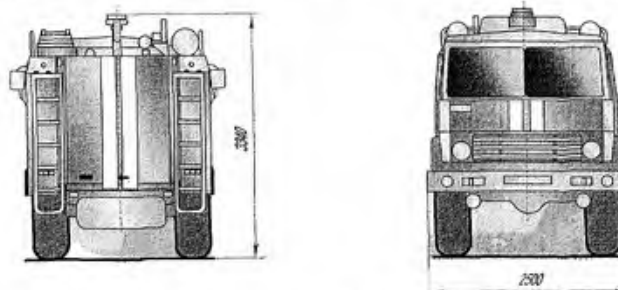


Рис.6 АЦ-5,0-40(КамАЗ-43114)-20ВР